

50%

75%

9

91%

-25.35

-37.25


57.11

32.22

10%

**Процедура допуска и подача комплектов документов.
Регистрация объекта регулирования
(процедуры КО).**

Процедура регистрации объекта регулирования

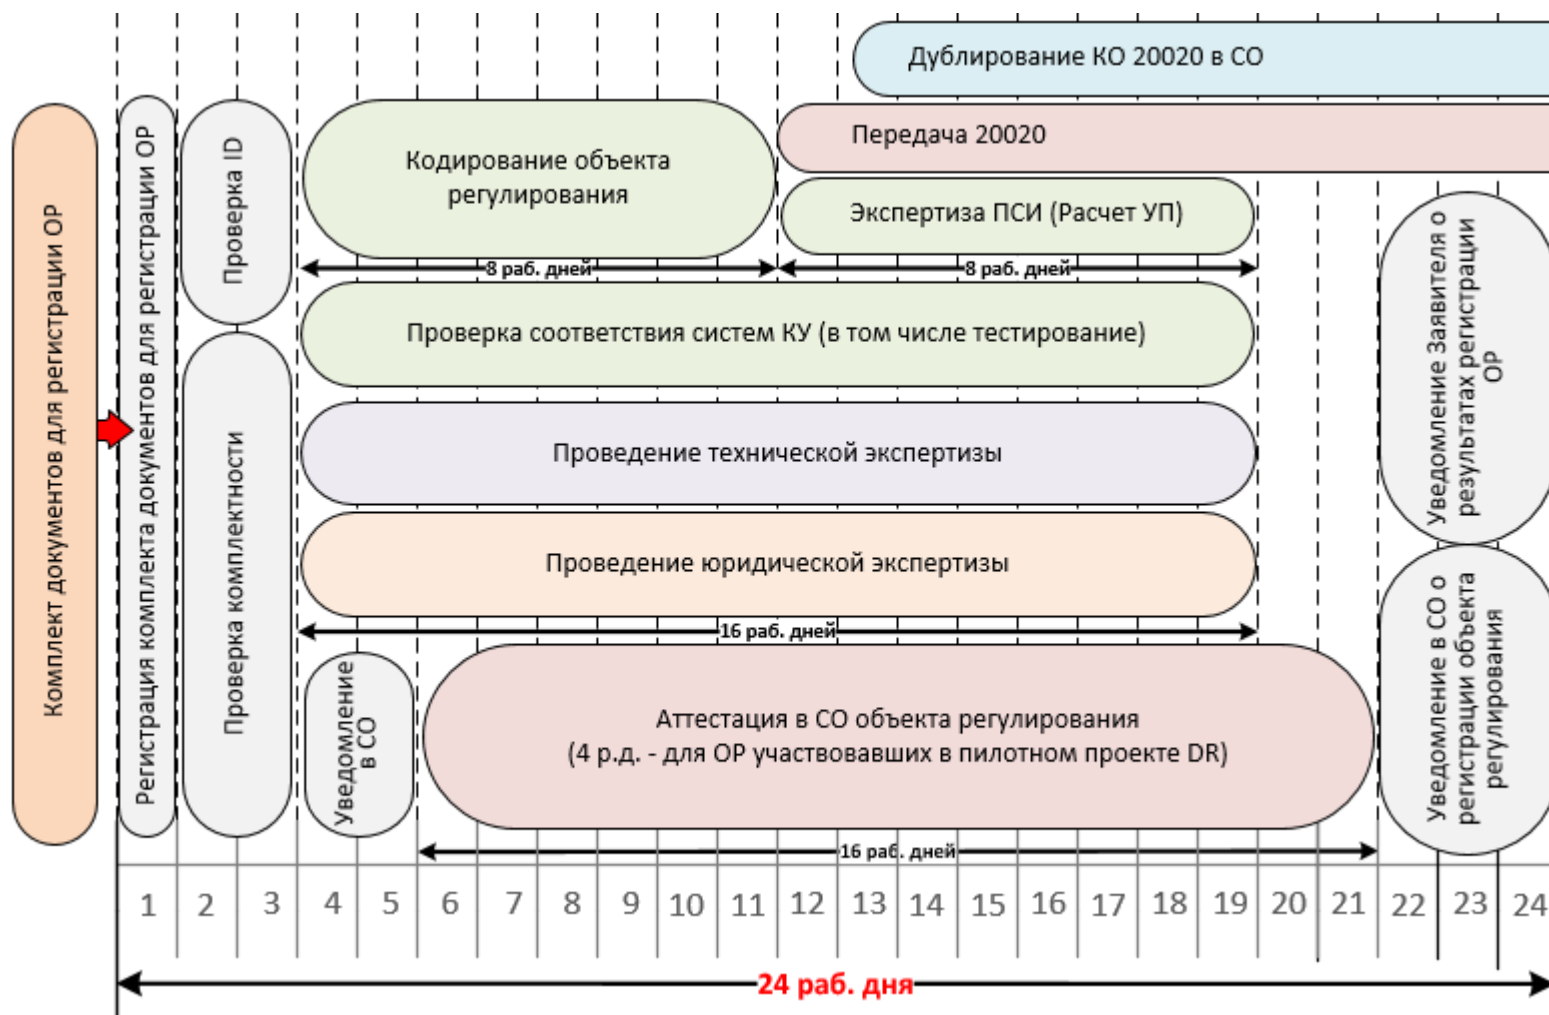

Результат рассмотрения комплекта документов для регистрации объекта регулирования:

- уведомление о регистрации объекта (положительный результат);
- уведомление о наличии замечаний (отрицательный результат).

Процедура регистрации объекта регулирования прекращается в случаях:

- непоступления документов в устранение замечаний в течение 60 календарных дней;
- рассмотрение документов, второй раз предоставленных заявителем в целях устранения замечаний, завершилось с отрицательным результатом;
- неаттестация объекта регулирования в СО.

Комплект документов для регистрации объекта регулирования

1. Заявление (форма 1, формат Word).
2. Договор оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии (формат PDF).
3. Документы, подтверждающие прекращение ранее заключенного договора оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии (*при наличии*) (формат PDF).
4. Однолинейную схему присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети (формат PDF).
5. Варианты схем электроснабжения объекта регулирования, заверенных подписью заявителя (*в случае необходимости* присвоения кодов объектам измерений, формат PDF).
6. Информацию о договоре оказания услуг по передаче электрической энергии (форма 3, формат Word).
7. Расчет применимости методов контроля за исполнением обязательств (объема снижения потребления) к объекту регулирования (форма 5, формат Excel).
8. Паспортные технологические характеристики генерирующего оборудования (*при наличии*) (форма 6, формат Excel).
9. Ответная квитанция (макет 60001, формат XML).
10. Платежное поручение (формат PDF).

Комплект документов определен в п. 2.1 Приложения 9 к Положению о реестре (Приложение 1.1 к ДОП).

Особенности при подготовке комплекта документов

Заявление (форма 1, формат Word):



- адрес местонахождения объекта регулирования и уникальный номер ГАР (FIAS ID) – Федеральная информационная адресная система (ФИАС);
- код и наименование того вида деятельности которое осуществляет потребитель с использованием электрооборудования, входящего в объект регулирования;
- наименование субъекта ОРЭМ, наименование и код ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования;
- информация об участии объекта регулирования в оказании услуг по управлению спросом в период до 31.12.2023;
- количество знаков должно быть как указано как в примере заполнения заявления (форм).


Договор оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии (формат PDF):



- предмета договора - содержание услуги, принятые определения и сокращения, согласованные сторонами договора, должны соответствовать изменениям, внесенным Федеральным законом от 02.11.2023 № 516-ФЗ;
- Положением о реестре не предусмотрено предоставление выписки из указанного договора или его части, должны быть представлены все Приложения;
- даты начала оказания услуг и даты окончания оказания услуг (при наличии);
- информации об объекте регулирования (перечень точек присоединения к внешней электрической сети);
- объем снижения потребления и длительности непрерывного снижения;
- рекомендуется определять период оказания услуг по договору конкретными датами с условием прохождения отбора.

Особенности при подготовке комплекта документов

Однолинейная схема присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети:



- согласована заявителем (субъектом оптового рынка), владельцем оборудования, входящего в объект регулирования, смежным (-ми) владельцем (-ами) электросетевого оборудования, к которому технологически присоединено электрооборудование, входящее в объект регулирования;
- схема должна быть читаема.

Перечень точек измерений и точек присоединения (ПСИ, макет 60000, формат XML):



- согласованный с субъектом оптового рынка, в состав ГТП которого входит оборудование объекта регулирования;
- в xml макетах 60000 должен быть корректно указан торговый код владельца ГТП (вместо торгового кода организации-владельца ГТП указан код ГТП);
- в xml макете 60000 должен быть корректно указан торговый код организации;
- в ПСИ заводские номера приборов учета должны соответствовать заводским номерам электросчетчиков, указанным в договорах оказания услуг.

Форма 5:



- необходимо заполнить на заявленный объект регулирования в целом, а не по каждой точке присоединения отдельно;
- в столбце «Дни» необходимо указать даты в формате «ДД.ММ.ГГГГ», представляющие собой непрерывный период длительностью 45 суток, без пропуска дней;
- значения в МВт указываются в целом по объекту регулирования (суммарно по всем точкам присоединения объекта регулирования);
- при отсутствии данных указывается прочерк (« - »);
- указание направления активной мощности обязательно. При этом знак минус «-» перед значениями активной мощности

соответствует направлению перетока на отдачу, а плюс «+» – на прием.

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА И ПОДАЧА КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ.
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ (ПРОЦЕДУРЫ КО).



ПРИЛОЖЕНИЯ.

Объекты регулирования потребления электрической энергии

Виды объектов регулирования:

(в зависимости от рынка электрической энергии, на котором потребителем осуществляется покупка электрической энергии)



- объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка;



- объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка.

Общие требования к объектам регулирования потребителя розничного рынка и потребителя оптового рынка:

1. Соответствие методики формирования объекта регулирования:

- Критерии объединения оборудования в состав одного объекта регулирования.
- Отсутствие неучтенных перетоков электрической энергии.
- Оборудование должно входить в состав только одного объекта регулирования.



2. Наличие системы коммерческого учета электрической энергии, соответствующей требованиям оптового рынка.



3. Отсутствие в составе объекта регулирования электрических сетей сетевых организаций.



4. Отсутствие в составе объекта регулирования энергопринимающих устройств, с использованием которых субъект оптового рынка исполняет обязательства по ценозависимому снижению потребления.

Объект регулирования потребителя розничного рынка

Состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка:



- **энергопринимающие устройства потребителя**, находящиеся в единых границах балансовой принадлежности (имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства);



- **электростанция**, мощностью не более 25 МВт, находящаяся в единых границах балансовой принадлежности с энергопринимающими устройствами потребителя (имеющая технологическое соединение через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством в составе данного объекта регулирования);



- **система накопления электрической энергии**, находящаяся в единых границах балансовой принадлежности с энергопринимающими устройствами потребителя (имеющая технологическое соединение через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством в составе данного объекта регулирования).

Точки присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети - **на границе балансовой принадлежности** (в соответствии с АТП).

Правила формирования объекта регулирования определены в Приложении 10 к Положению о реестре (Приложение 1.1 к ДОП).

Объект регулирования потребителя оптового рынка

Состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка:



- **энергопринимающие устройства потребителя;**



- **электростанция**, мощностью не более 25 МВт, находящаяся в единых границах балансовой принадлежности с энергопринимающими устройствами потребителя (имеющая технологическое соединение через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством в составе данного объекта регулирования);




- **система накопления электрической энергии**, находящаяся в единых границах балансовой принадлежности с энергопринимающими устройствами потребителя (имеющая технологическое соединение через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством в составе данного объекта регулирования).

Точки присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети - в местах расположения точек поставки в соответствующей ГТП крупного потребителя, закрепленной за субъектом оптового рынка.


Правила формирования объекта регулирования определены в Приложении 10 к Положению о реестре (Приложение 1.1 к ДОП).

Критерии объединения оборудования в состав одного объекта регулирования

Критерии объединения оборудования в состав одного объекта регулирования потребителя розничного рынка:

- 
- все электрооборудование объекта регулирования входит в состав одной ГТП потребления;
 - отсутствует неучтенный переток электроэнергии (в случае одновременного размыкания электрических цепей во всех точках присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети, все электрооборудование, включаемое в объект регулирования, полностью отделяется от электрической сети);
 - все электрооборудование в составе объекта регулирования находится в единых границах балансовой принадлежности (имеет между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства);
 - все электрооборудование в составе объекта регулирования принадлежит одному потребителю электрической энергии - субъекту розничного рынка.

Критерии объединения оборудования в состав одного объекта регулирования потребителя оптового рынка:

- 
- все электрооборудование в составе объекта регулирования полностью соответствует электрооборудованию, входящему в состав одной ГТП крупного потребителя, закрепленной за субъектом оптового рынка;
 - состав и месторасположение точек присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети полностью соответствует составу и месторасположению точек поставки в ГТП крупного потребителя.

Правила формирования ОР определены в Приложении 10 к Положению о реестре (Приложение 1.1 к ДОП).

50%

75%

90%

91%

-25.35

57.11

-37.25

32.22

10%

Спасибо за внимание!