


Северо-Осетинский государственный природный заповедник учрежден 7 сентября 1967 года Постановлением СМ РСФСР М9 677.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 начато в 1977 году, решением Госплана РСФСР от 07.10.76г за №15-778 «О размещении Зарамагской ГЭС на территории Алагирского района Северо-Осетинской АССР».

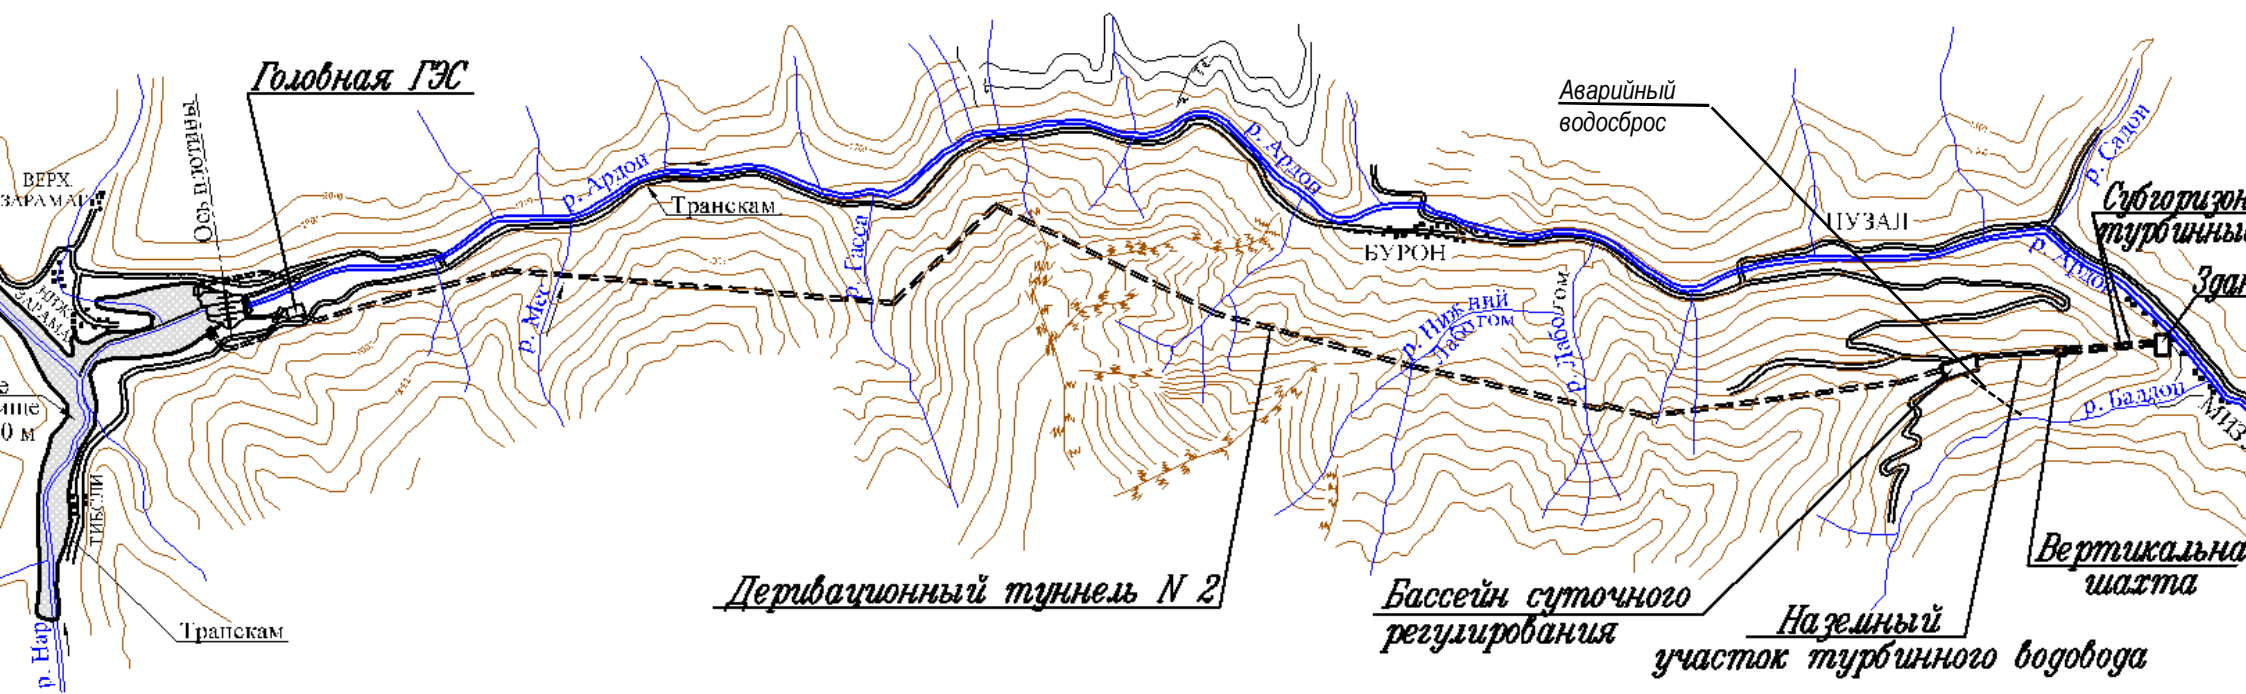

Основные параметры объекта по техническому проекту на различных этапах развития строительства

Параметр	Первоначальный проект 1978 г	Утвержденный проект 1993 г
НПУ, м	1730,0	1690,6
УМО, м	1690,0	1690,0
Максимальная глубина водохранилища при НПУ, м	70,0	30,6
Емкость водохранилища, млн. м ³		
- полная	73,0	10,1
- полезная	63,0	0,5
Установленная мощность, МВт	374,0	352,0
в том числе:		
- Головная ГЭС,	32,0	10,0
- Деривационная ГЭС-1,	342,0	342,0